



Airbox

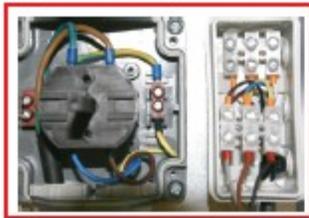

Revisionschalter

Anschlussplan
Potentiometer

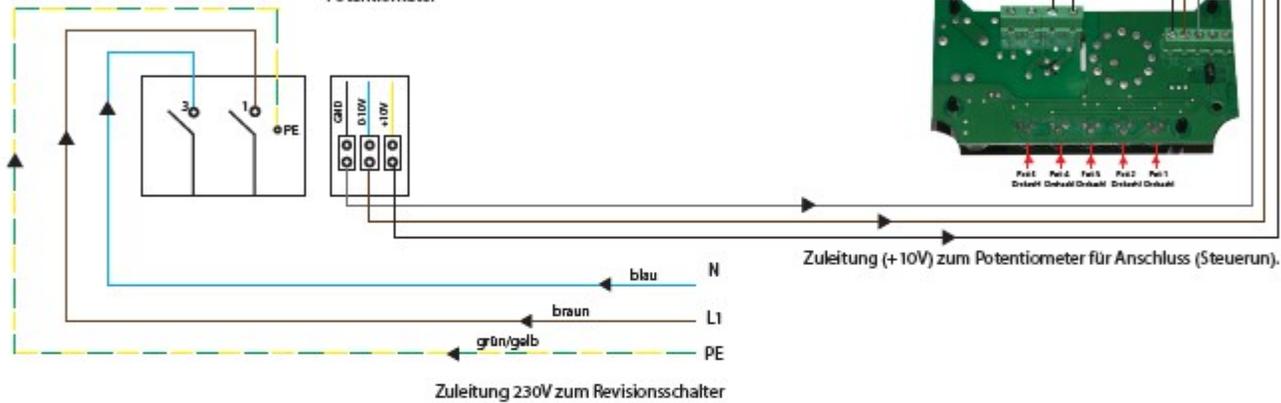

BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!

Bei einer Installation von EC-Motoren ist darauf zu achten, dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im Stromkreis vorhanden sind.

Bei Verwendung eines externen Potentiometers, muss die eingesetzte Platine (Potentiometer) entfernt werden. Diese Platine ist nur für Testzwecke (Testlauf EC-Motoren) geeignet.

Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventils gemäß nach DVGW G63.

Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler / Ventilatoren von Fremdfirmen, kann der Anschluss variieren

